S:\projekti 2013\3480 UKC MARIBOR - DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL K HOSPITALNI STOLPNIC\PZI2 - revelacija\4.6.02 - 08 Elektroinstalacija mo0č_novo.dwg
09.03.2018

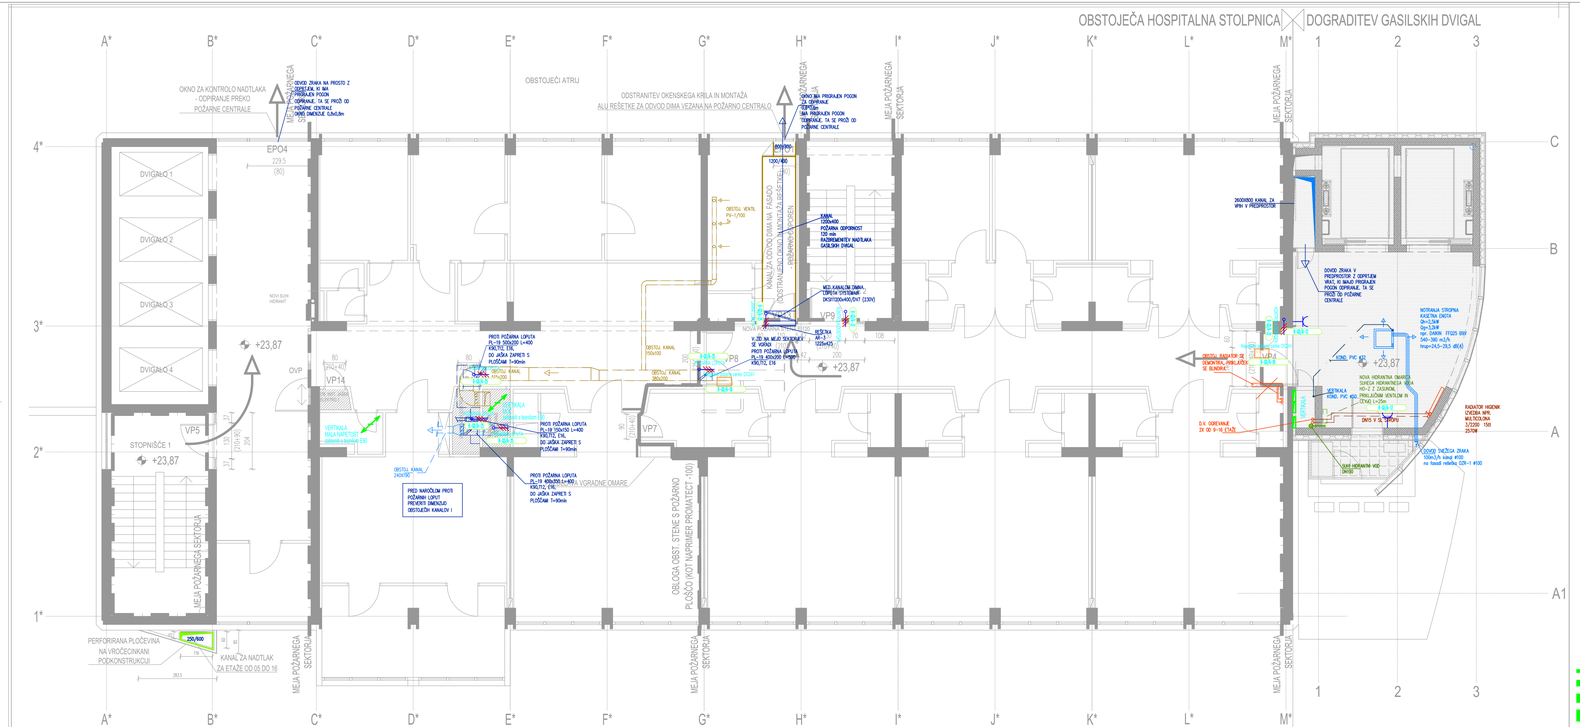
OBSTOJEČA HOSPITALNA STOLPNICA
DOGRADITEV GASILSKIH DVIGAL
OKNO ZA KONTROLO NADTLAKA - ODPRTANJE PREKO POŽARNE CENTRALE
SOVOD ZRAKA NA PROSTO Z OGRLICAMI, KI NAJ PREKLJUČI POŽAR OZIROMA, TA SE PROŽI OD POŽARNE CENTRALE
OBSTOJEČI ATRIJ
ODSTRANITEV OKENSKEGA KRILA IN MONTAŽA ALU REŠETKE ZA ODVOD DIMA VEZANA NA POŽARNO CENTRALO
ODPRTINA PROTIDIMNIH VRAT
ODPRTINA PROTIDIMNIH VRAT
OBSTOJEČA ODPRTINA PROTIDIMNIH VRAT
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
MEJA POŽARNEGA SECTORJA
DVIGALO 1
DVIGALO 2
DVIGALO 3
DVIGALO 4
EPO4
NOVI SUHI HIDRANT
+23,87
OVP
VP14
VP5
VP7
VP8
VP9
VP2
STOPNIŠČE 1
+23,87
+23,87
+23,87
+23,87
VERTIKALA MALA SAPC 1 (obstoječa in dodatna 12)
PROS POŽARNA LOPUTA PL=18 100x150 l=400 KSLTEZ EI60, DO JAŠKA ZAPRTE S PLOŠČAMI 1=90mm
PROS POŽARNA LOPUTA PL=18 100x150 l=400 KSLTEZ EI60, DO JAŠKA ZAPRTE S PLOŠČAMI 1=90mm
PROS POŽARNA LOPUTA PL=18 400x200 l=400 KSLTEZ EI60, DO JAŠKA ZAPRTE S PLOŠČAMI 1=90mm
PROS POŽARNA LOPUTA PL=18 400x200 l=400 KSLTEZ EI60, DO JAŠKA ZAPRTE S PLOŠČAMI 1=90mm
PRED NAVOJEM PROS POŽARNA LOPUT PREVERITI DIMOVOD OBSTOJEČIH KANALOV !
OBSTOJ. KANAL 400x200
OBSTOJ. KANAL 400x200
OBSTOJ. KANAL 250x300
OBSTOJ. KANAL 250x300
OBSTOJ. KANAL 240x180
OBSTOJ. KANAL 250x300
OBSTOJ. KANAL 250x300
OBSTOJ. KANAL 250x300