PRITLIČJE

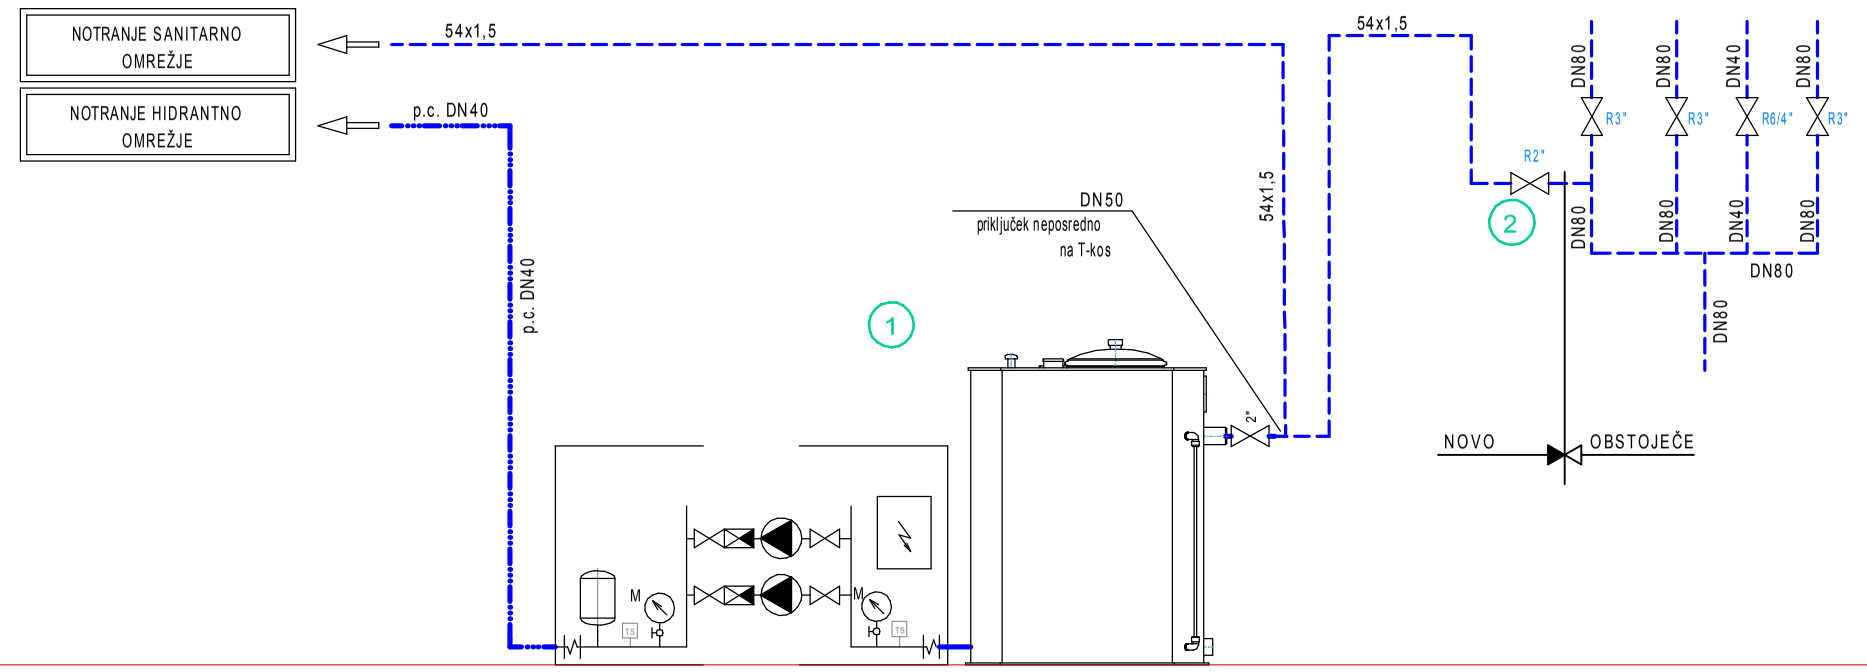

KLET 1
-2,75m

OPIS OPREME:

1. ČRPALNA NAPRAVA ZA DVIG TLAKA Z RAZBREMENILNIM REZERVOARJEM
   Q=0,54m3/h, p=5bar
   N=2x1,1kW/3x400V
2. PRIIKLJUČEK NA OBSTOJEČE INTERNO VODOVODNO OMREŽJE OBJEKTA ZAPORNI VENTIL R2"
3. OBTOČNA ČRPALKA STV
   Q=1,0 - 12 m3/h, dp=0,5bar
   Pel=0,3kW/3x400V

PRITLIČJE

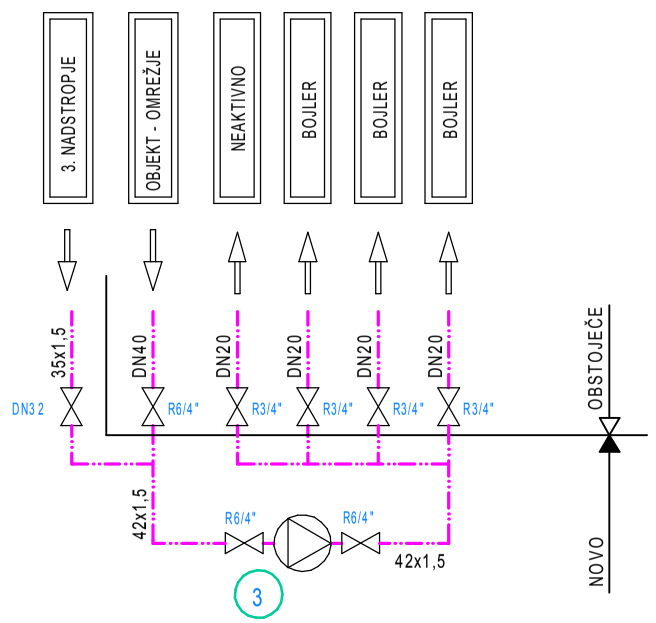

RAZDELILEC - CIRKULACIJA

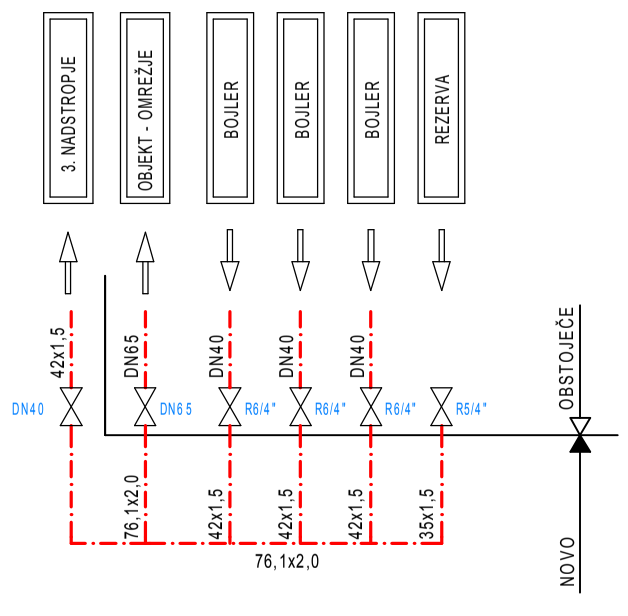

RAZDELILEC - TOPLA VODA

KLET 1
-2,75m

spremenba	datum	opis spremembe	spremenil	kontroliral

investitor:
UKC MARIBOR
Univerzitetni klinični center Maribor

izvajalec:
KLIMADA MAKS projektiranje in svetovanje, d.o.o.
Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, www.klimadamaks.si

investitor:	UKC MARIBOR Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor		vrsta načrta:	STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
naročnik:	UKC MARIBOR Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor		objekt:	UKC MARIBOR ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI
	ime in priimek	ID št.		
odgovorni vodja projekta:	Valter ERNST univ.dipl.inž.arh.	A-0460	risba:	SHEMA OSKRBE Z VODO VODOVOD IN KANALIZACIJA
odgovorni projektant:	Damir JURAK univ.dipl.inž.str.	S-0856		
projektant:	Damir JURAK univ.dipl.inž.str.	S-0856	št. projekta: 010/2019	datum: FEBRUAR 2020
projektant:			št. načrta: 01_20	faza: PZI
kontroliral:	podpis		merilo: 1:*	št. risbe: 1.1/V