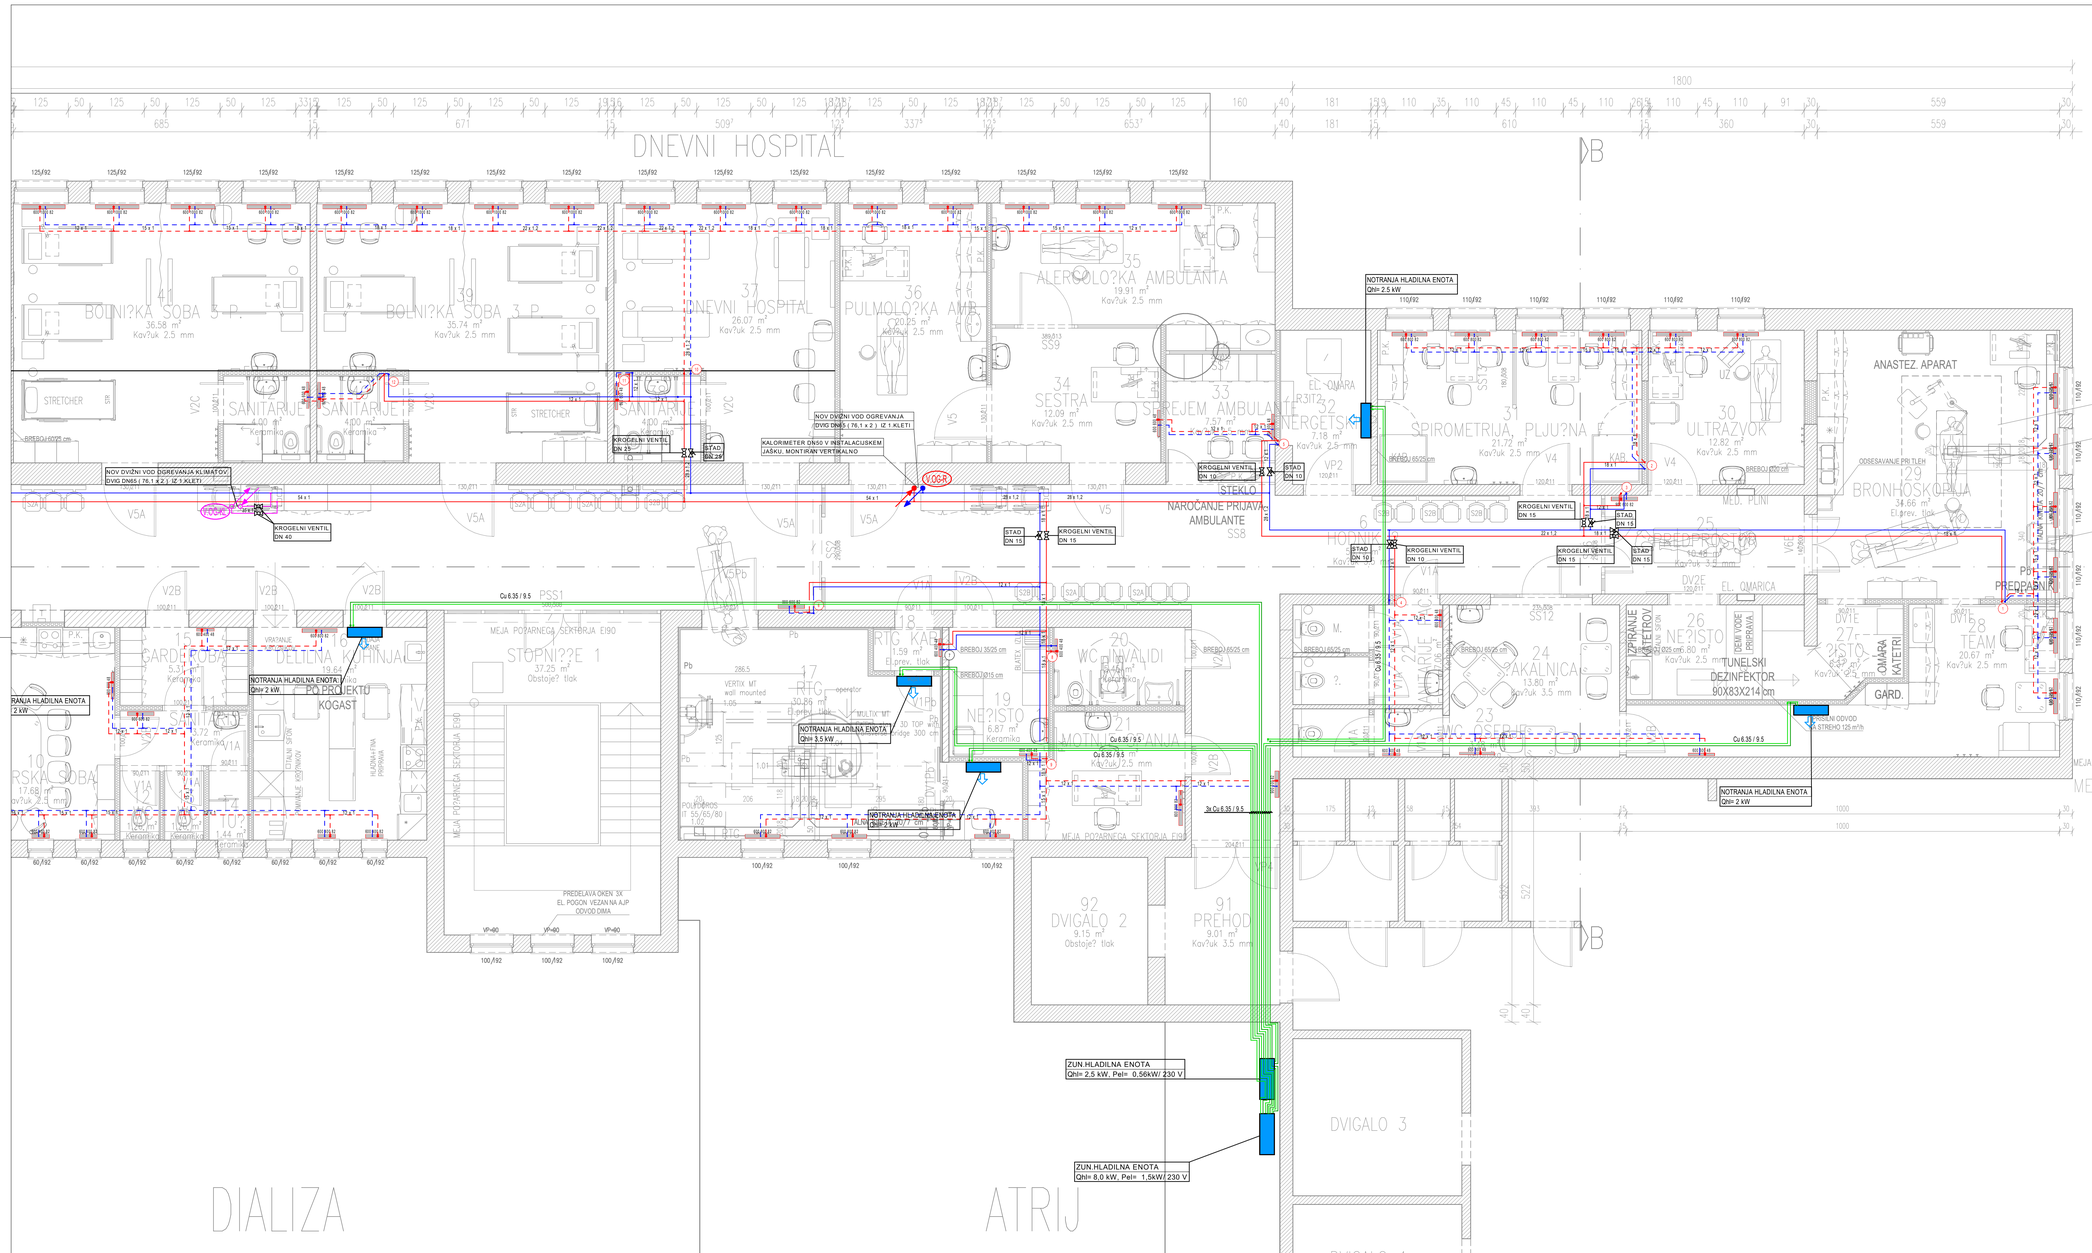
DNEVNI HOSPITAL
BOLNI?KA SOBA 3 P.
SANITARIJE
STRETCHER
NOV DVIŽNI VOD OGREVANJA KLIMATOV
DVIG DN65 (76.1 ,4 Z) IZ 1.KLETI
KROGELNI VENTIL DN 40
KROGELNI VENTIL DN 25
STAD DN 25
NOV DVIŽNI VOD OGREVANJA
DVIG DN65 (76.1 x 2) IZ 1.KLETI
KALORIMETER DN50 V INSTALACIJSKEM JAŠKU, MONTIRAN VERTIKALNO
KROGELNI VENTIL DN 15
STAD DN 10
KROGELNI VENTIL DN 10
KROGELNI VENTIL DN 15
STAD DN 15
KROGELNI VENTIL DN 15
STAD DN 15
KROGELNI VENTIL DN 10
STAD DN 10
KROGELNI VENTIL DN 10
KROGELNI VENTIL DN 15
STAD DN 15
KROGELNI VENTIL DN 15
STAD DN 15
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
Qhi= 2.5 kW
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
Qhi= 2 kW
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
Qhi= 3,5 kW
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
Qhi= 2 kW
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
Qhi= 2 kW
ZUN.HLADILNA ENOTA
Qhi= 2,5 kW, Pel= 0,56kW/ 230 V
ZUN.HLADILNA ENOTA
Qhi= 8,0 kW, Pel= 1,5kW/ 230 V
ALERGOLO?KA AMBULANTA
PULMOLO?KA AMB.
SPIROMETRIJA, PLJU?NA F.
ULTRAZVOK
ANASTEZ. APARAT
BRONHOSKOPIJA
PREDPRIPRAVA
TUNELSKI DEZINFEKTOR 90X83X214 cm
GARD.
OMARA KATETRI
EL. OMARA
DVIGALO 1
DVIGALO 2
DVIGALO 3
PREHOD
DIALIZA
ATRIJ
MEJA POŽARNEGA SEKTORJA EI90
PREDELAVA OKEN 3X
EL. POGON VEZAN NA AJP
ODVOD DIMA
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
NOTRANJA HLADILNA ENOTA
NOTRANJA HLADILNA ENOT