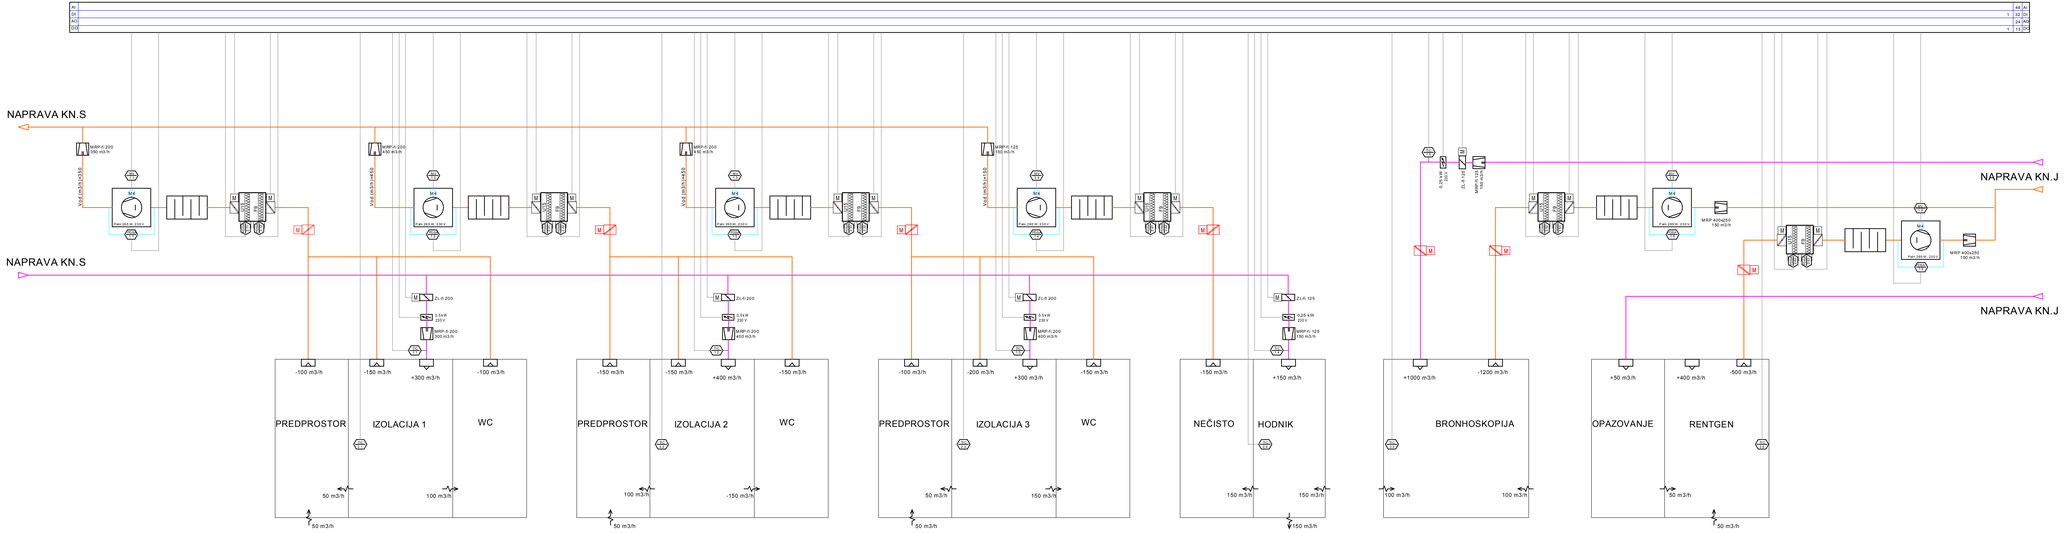

LEGENDA OPREME:

	OPIS	Proizvajalec	tip	tehnični podatki
TIPALO				
TIC 1.x	kanalsko temperaturno tipalo	S+S Regeltechnik	MKTM1-I	0..50°C, 4-20mA
TIC 2.x	prostorsko temperaturno tipalo	S+S Regeltechnik	MRTM	0..50°C, 4-20mA
PDSA 1.x	diferenčno tlačno stikalo	Honeywell	DPS1000	200..1000 Pa
PDSA 2.x	diferenčno tlačno stikalo	Honeywell	DPS500	50..500 Pa
MV 1.x	EC motor ventilatorja	RUCK	KVRI 5025 EC	0..10V, 10 VDC
MV 2.x	EC motor ventilatorja	RUCK	KVRI 8050 EC	0..10V, 10 VDC
MV 3.x	EC motor ventilatorja	RUCK	ISOR 160 EC	0..10V, 10 VDC
MRP	Regulator konstantnega pretoka			

LEGENDA:

- SVEŽI ZRAK
- ODPADNI-ZAVRŽEN ZRAK
- DOVODNI ZRAK
- ODVODNI ZRAK

sprememba	datum	opis spremembe	spremenil	kontrolirał

investitor: UKC MARIBOR — Univerzitetni klinični center Maribor

projektiral: KLIMATEH PLUS — Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, www.klimateh.si

investitor:	**UKC MARIBOR** **Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor**	vrsta načrta:	**STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA**
naročnik:	**UKC MARIBOR** **Ljubljanska cesta 5, 2000 Maribor**	objekt:	**UKC MARIBOR** **ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI**
	ime in priimek	ID št.	
odgovorni vodja projekta:	**Valter ERNST univ.dipl.inž.arh.**	**A-0460**	risba: **SHEMA REGULACIJE PROSTOROV PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA**
odgovorni projektant:	**Damir JURAK univ.dipl.inž.str.**	**S-0856**	
projektant:	**Damir JURAK univ.dipl.inž.str.**	**S-0856**	št. projekta: **010/2019** datum: **FEBRUAR 2020**
projektant:			št. načrta: **01_20** faza: **PZI**
kontrolirał:	podpis		merilo: **_:_** št. risbe: **1.3/P**